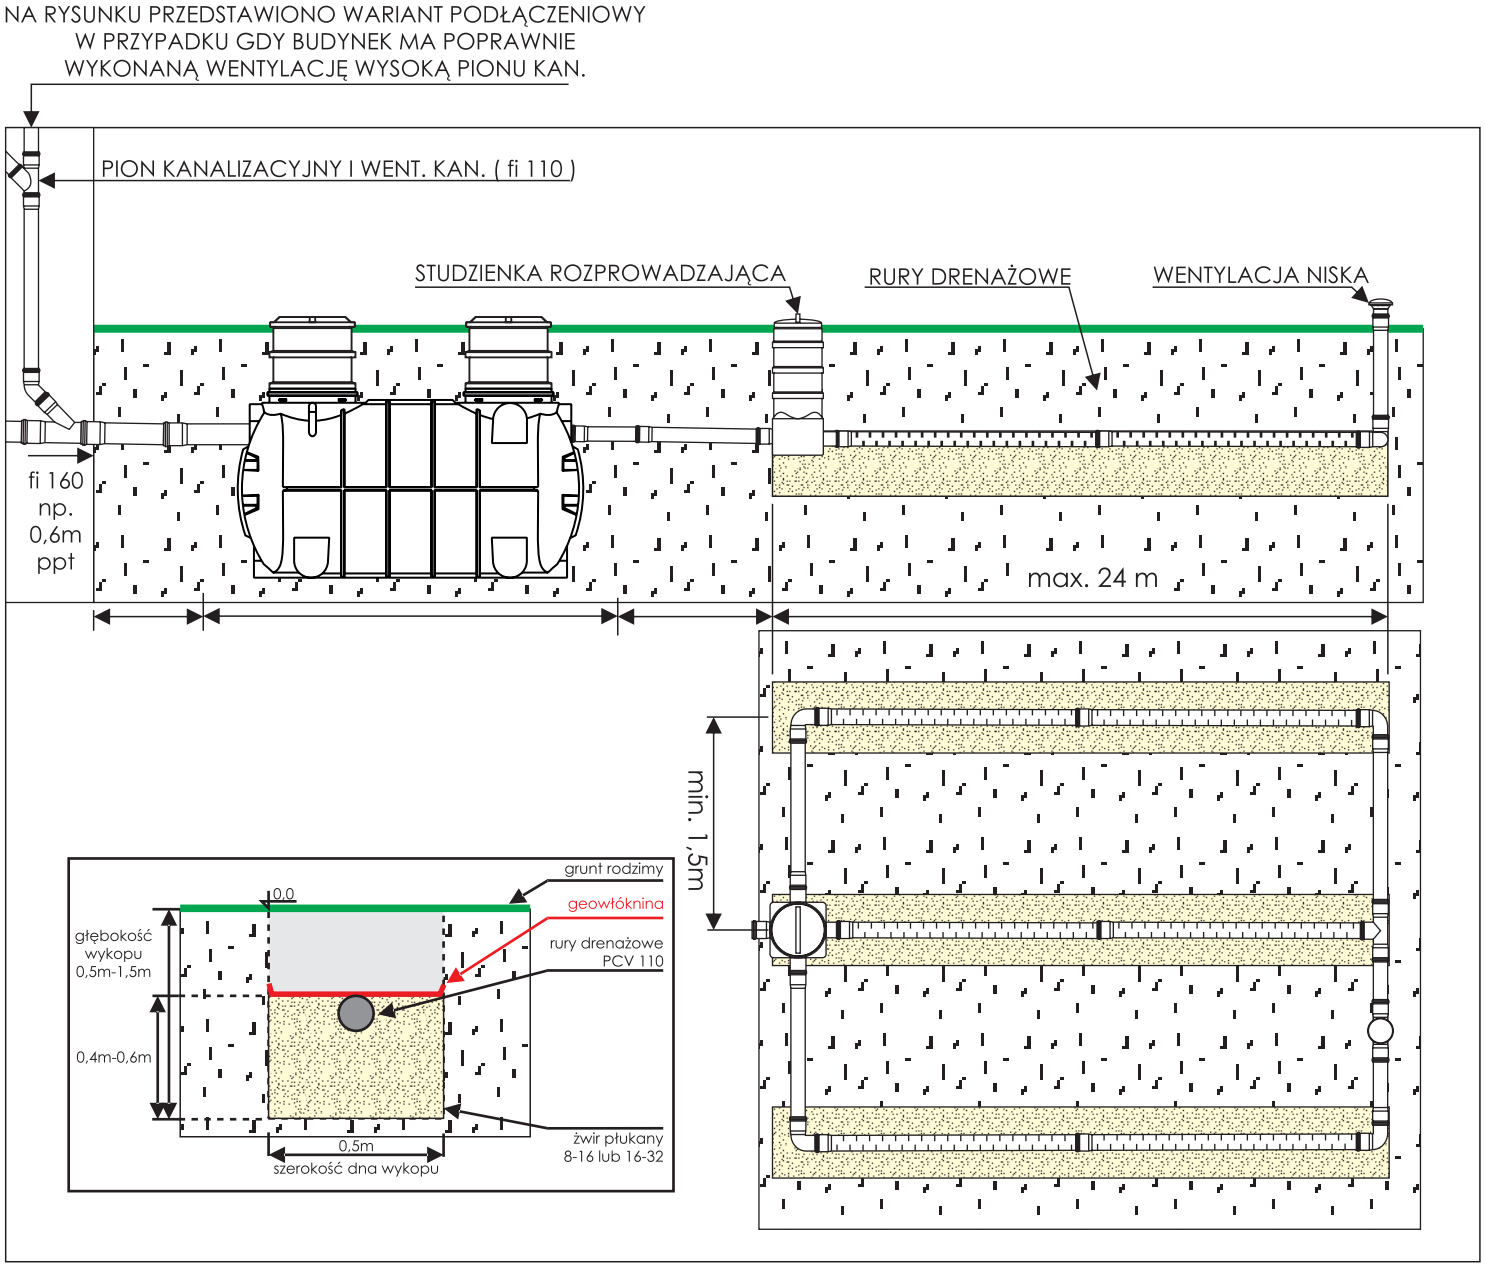

Wartości minimalnych odległości zbiorników na ścieki oraz przydomowych oczyszczalni od innych obiektów:

- 2m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

- 1,5m od drenażu do najwyższego poziomu wody gruntowej

Studnia stanowiąca ujęcie wody pitnej powinna być według tych samych przepisów oddalona co najmniej:

- 15m od zbiorników do gromadzenia nieczystości (osadników, szamb) oraz podobnych szczelnych urządzeń

- 30m (70 m) od drenażu rozsączającego
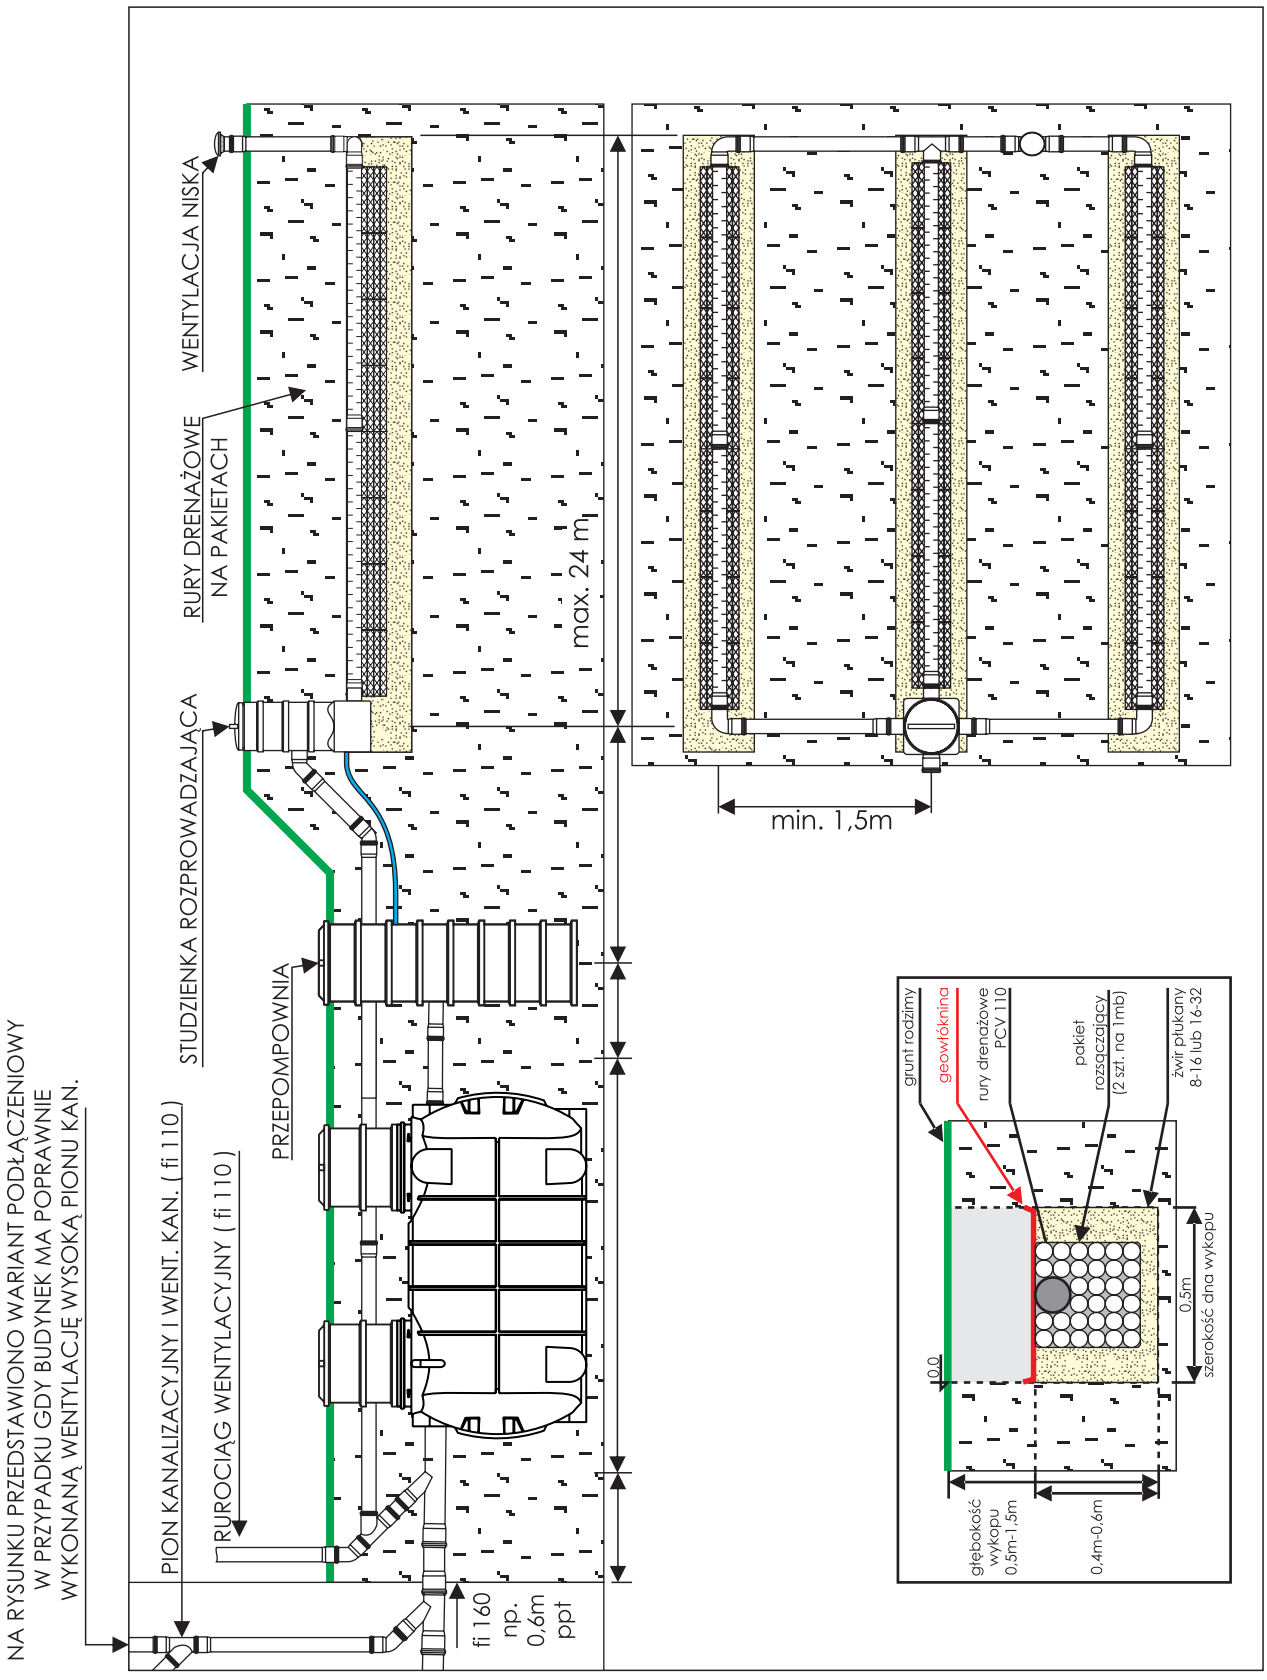
6.1 - Zestawy przydomowych oczyszczalni (pakiety w nasypie)